



Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

**Biuro
Obsługi Klienta**
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

**Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"**
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

**Centralne
Laboratorium**
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

**Dział Zamówień
Publicznych**
fax 81 532 42 81
www.288



NC-1999/2



NC-1999/1



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG.NO. PL-286-002-33



NC-1999/3




AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

RT/4004/814/2023

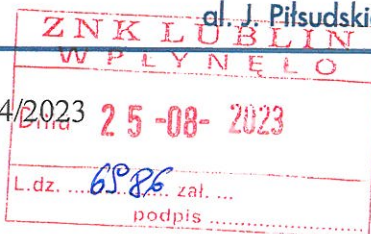

Lublin, 21.08.2023 r.

Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

TL
28.08.23
[Signature]

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej.

Rodzaj obiektu: istniejąca zabudowa usługowa (przychodnia zdrowia)

Lokalizacja: Lublin, ul. Łabędzia 6 (dz. nr 1/9)

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.08.2023r., określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg ϕ 50mm na terenie posesji, z instalacji za wodomierzem głównym (aktualnie zamontowany jest wodomierz flodis ϕ 25mm).
2. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 225-227 m n. p. m.
3. W warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy systemu wodociągowego projektowany układ sieciowy pozwoli na podanie wody w ilości $q_{\max}=10l/s$ do zewnętrznego gaszenia pożaru.
4. W projekcie przedstawić dobór wodomierza głównego w stosunku do nowych potrzeb, obliczenia sprawdzające możliwości przepustowe przyłącza wodociągowego oraz sposób zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikający z wymagań normy PN-EN 1717:2003 (w projekcie przedstawić rysunek techniczny w tym zakresie).
5. W przypadku potrzeby przeniesienia wodomierza należy go lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z wymagań normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz w zależności od wielkości sytuować na konsoli bądź podporach.
6. W przypadku konieczności zmiany wodomierza MPWiK dokona odpłatnie jego wymiany, po dostosowaniu kosztem i staraniem Inwestora podejścia instalacyjnego pod wodomierz do aktualnych potrzeb i przepisów, oraz sprawdzi sposób zabezpieczenia sieci na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003.

kapitał zakładowy, stan na dzień 09.01.2023 r.: 291.987.600,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

Uwagi:

1. Przed realizacją należy opracować dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego, które podlegają opiniowaniu przez MPWiK.
2. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
3. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.
4. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-382 email: klementyna.mazur@mpwik.lublin.pl.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bąkowska