

INSTALACJA C.O. poziom +1,26m

SKALA 1:50

LEGENDA:

Opis grzejnika:

C 33 500-800


Wysokość [mm]
Długość [mm]
typ

Opis dzialki:

2xø15x1,2

średnica przewodu zasilania i powrotu [mm]

- przewód powrotny: ze stali węglowej łączony na zoprasowywanie
- przewód zasilający: ze stali węglowej łączony na zoprasowywanie
- przewody prowadzić po ścianach

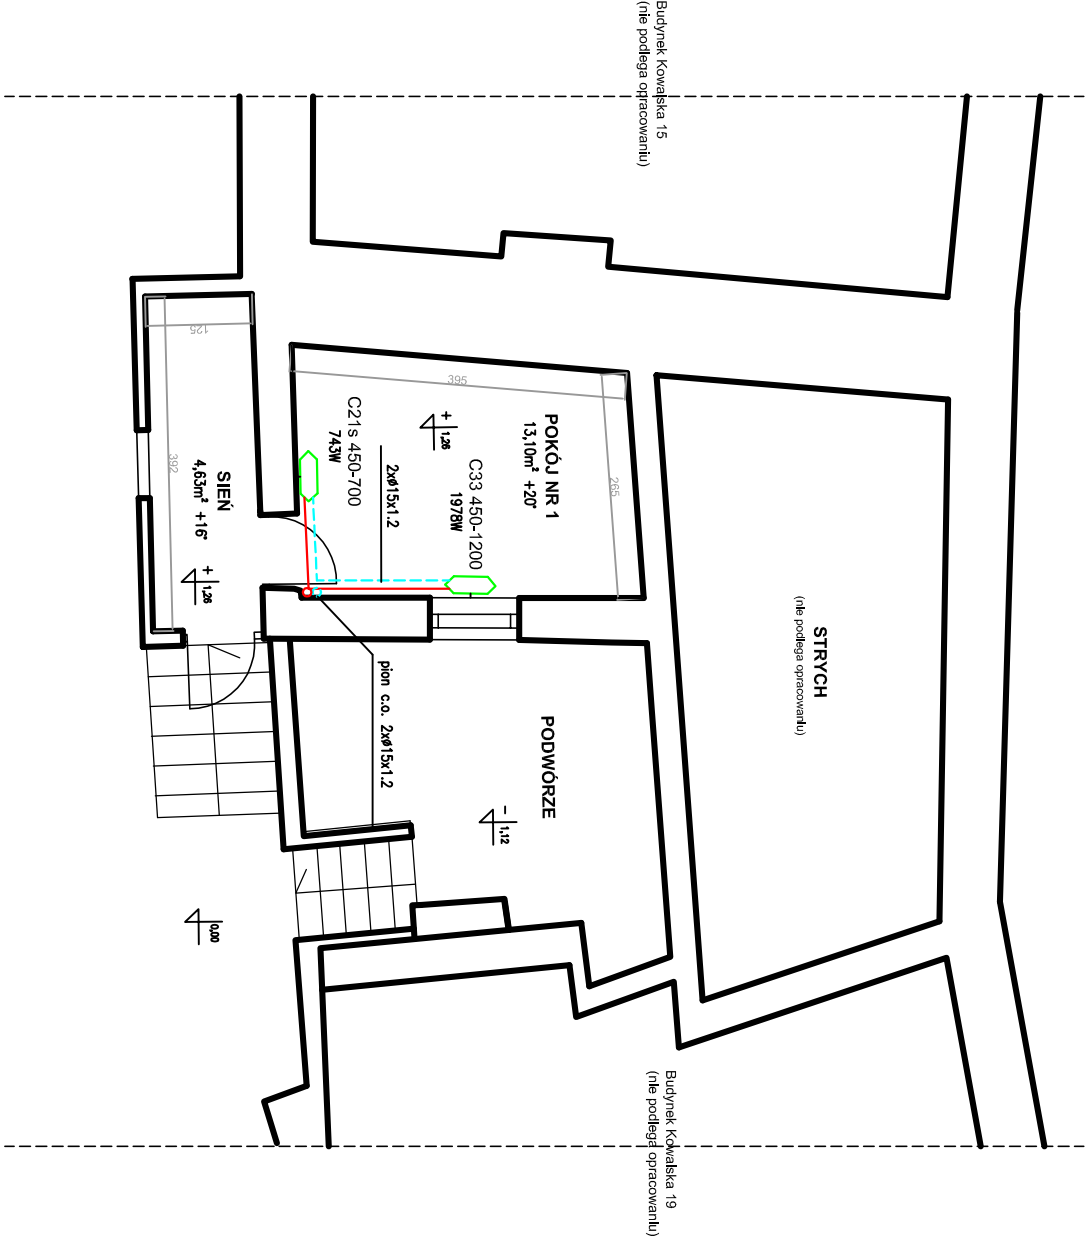

PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt
mgr inż. Agata Staniewicz
mgr inż. Agata Staniewicz
ul. Grodzka 36, 20-033 Lublin

Zamawiający:	Zarząd Mieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12
Objekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie
Ryzykant:	Rzecz Istotnej c.o. poziom +1,26
Projektant:	inż. Hanna Gwiazda upr. bud. nr 44613/77
Stwierdził:	inż. Zbigniew Szczepny upr. bud. nr 2008
Audytant:	mgr inż. Agata Staniewicz
Strona:	4